

Partner
For Your Business

슬리브 & 써포트

Sleeve & Support



통일에스앤에스(주)

■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5>

공장설립온라인지원시스템(www.factoryon.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 v표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	측시
회사명 통일에스앤에스(주)		전화번호 042-621-2680	
신청인	대표자 성명 전추길	생년월일(법인등록번호) 160111-0104169	
	대표자 주소(법인 소재지) 대전광역시 대덕구 대전로 1024 (오정동)		
등록 내용	공장 소재지 도로명 : 대전광역시 대덕구 대전로1020번길 15-13 (오정동) 지번 : 대전광역시 대덕구 오정동 474-12	지목 대	보유구분 자가 [v] 임대 []
	공장 등록일 2017-11-08	사업 시작일	종업원 수 남 : 16 여 : 5
	공장의 업종(분류번호) 기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 (22229)		
	공장 부지 면적 0 m ²	제조시설 면적 0 m ²	부대시설 면적 0 m ²

등록 조건

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 공장관리번호 : 302302017396473

[등록변경] 2022-04-07
사유: 대표자 변경

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2022년 04월 08일

신청인 김남조 (서명 또는 인)

귀하

첨부서류	없 음	수수료 시 · 군 · 구의 조례에서 정하는 수수료 또는 관리기관이 정하는 수수료
처 리 결 차		
신청서 작성 신청인	→ 접수 처리기관	→ 등록 여부 확인 처리기관
	→ 결재 처리기관	→ 공장등록 증명서발급 처리기관
		→ 통보 처리기관

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2022년 04월 08일






한국산업단지공단



210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

/ 04월08일 11:39



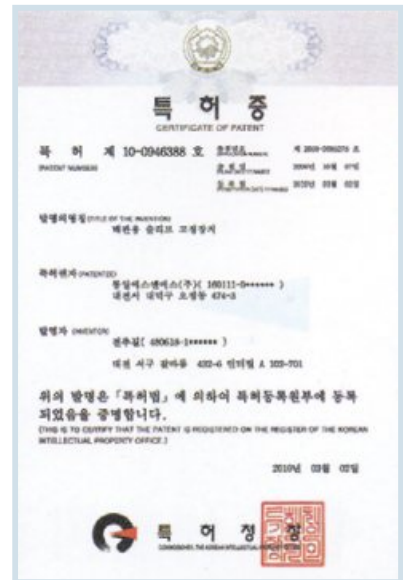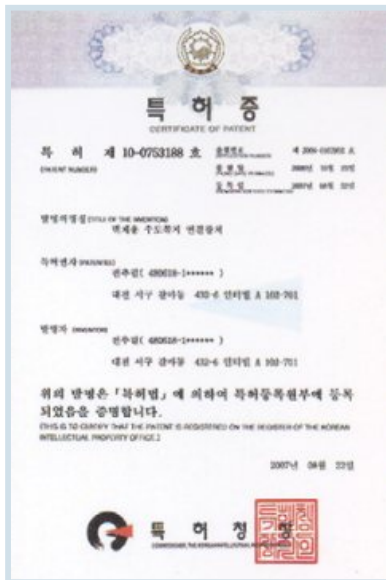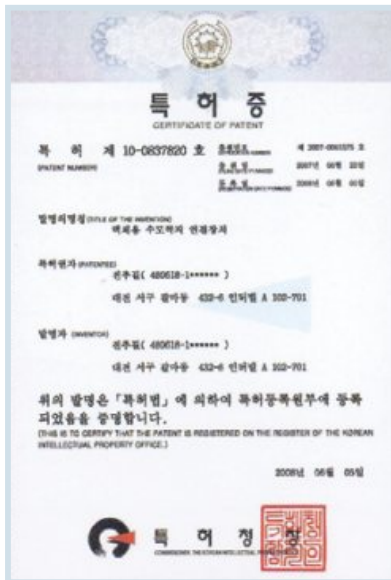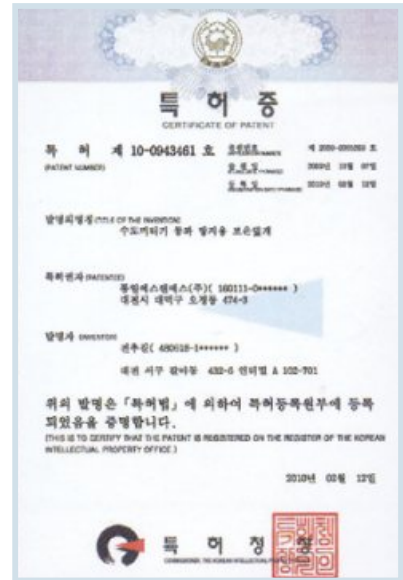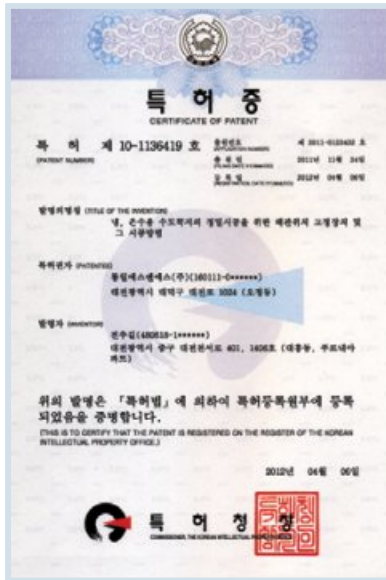

Model No. **TSS100-1**
고강도 지수판 슬리브

| 특 허 등 록 : 제10-2430729호
 | 디자인등록 : 제30-1176740호
 제30-0410585호




고강도 지수판 슬리브 체결 순서

1. 고무 펙킹
2. 후렌지
3. 볼트 / 와셔 / 너트

| **주의사항**
파이프체결 시 한쪽 처짐 방지를 위해 반드시 안쪽과 바깥쪽을 동시에 체결해 주세요!

| 분해사시도

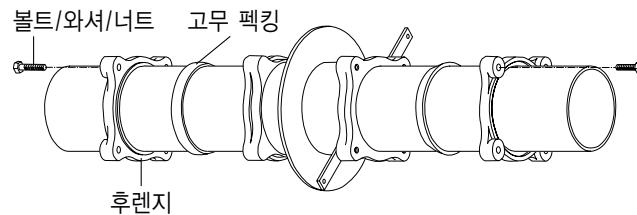

규 격	사용 배관	길 이	장 점
40A	PVC관	195L / 245L 295L / 345L 395L / 445L 495L / 595L	1.슬리브 설치공간 축소 2.방수(양, 코킹) 필요 없음 3.시공이 간단하므로 인건비 절감 4.배관상태(마감) 깨끗함 5.자재비 절감 (강관슬리브 관경 UP 시공) - 공급관 기준 6.부식되지 않는다.
50A	강관		
65A	스텐관		
75A	주철관		
100A	PVC관		
125A	강관		
150A	스텐관		
200A	동관		
250A	PVC관, 강관, 스텐관		

- 1.길이 645L 이상 규격은 주문생산 가능
- 2.규격은 공급관 기준



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-111641K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 통일에스앤에스(주)
 - 주소 : 대전광역시 대덕구 오정동 대전로 1024 (오정동)
3. 시험기간 : 2022년 11월 22일 ~ 2022년 12월 13일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 고강도 지수판 스리브 40A 외 7건
6. 시험방법
 - (1) LHCS 31 30 25 05:2020

확인	작성자 성명	송재웅	기술책임자 성명	신진용
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 12월 13일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 34027 대전광역시 유성구 테크노2로 252-7(B동) ☎ (042)723-3064

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)



시험 성적서

성적서번호 : CT23-012637K

7. 시험결과

1) 고강도 지수판 스크리브 40A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

2) 고강도 지수판 스크리브 50A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

3) 고강도 지수판 스크리브 65A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

4) 고강도 지수판 스크리브 75A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

5) 고강도 지수판 스크리브 100A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

6) 고강도 지수판 스크리브 125A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

7) 고강도 지수판 스크리브 150A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

8) 고강도 지수판 스크리브 200A

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

9) 고강도 지수판 스크리브 250A (성적서번호 : CT23-012637K)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
압축 파괴 성상	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) °C, (50 ± 20) % R.H.	A

* 시험장소

A : 대전광역시 유성구 테크노2로 252-7

----- 끝 -----
총 2페이지 중 2페이지

양식TOP-12-01-Q3(1)





통기관 지수슬리브

| 특 허 등 록 : 제10-1621031-0000호
| 디자인등록 : 제30-0827773호


PVC입상관	통기관(SUS관, PVC관)	비 고
50A	50A	SUS망 : 8메쉬 지수판 : 3.0T×D×50 / CON'C 중심 용접
75A	80A	
100A	100A	

- 이경슬리브 받침대로서 안정되고 완벽한 시공
- 기존 시공방법보다 시공원가 절감, 능률 향상

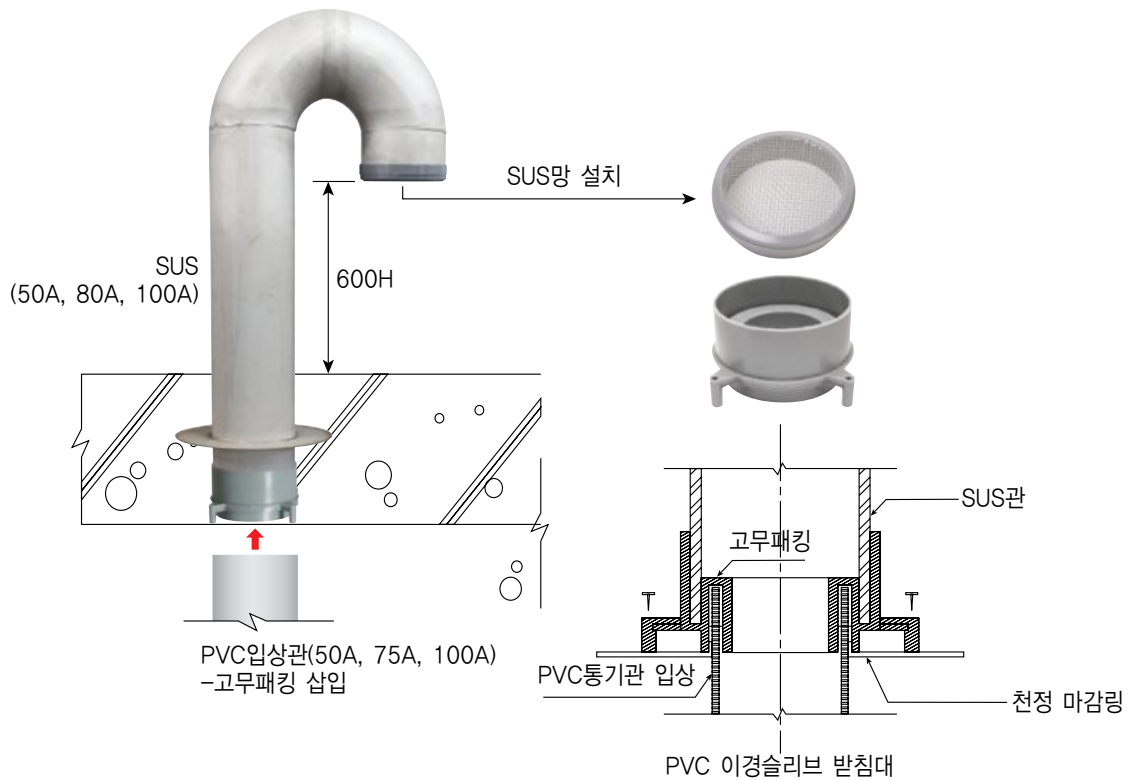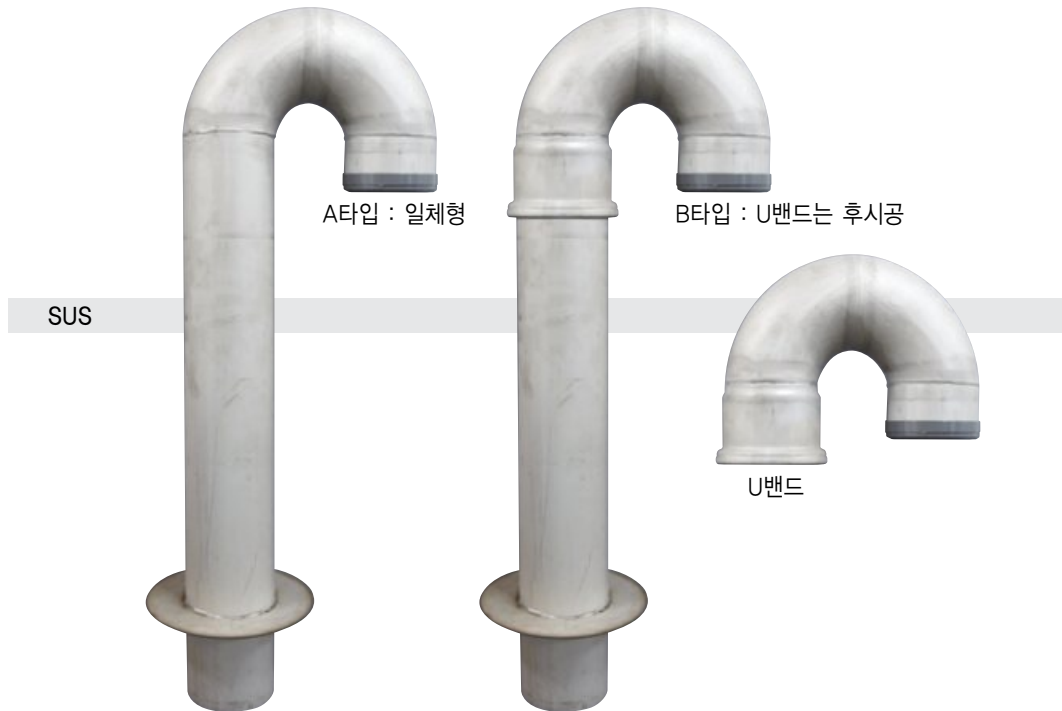

Steel Grating

(배수펌프 맨홀 용)

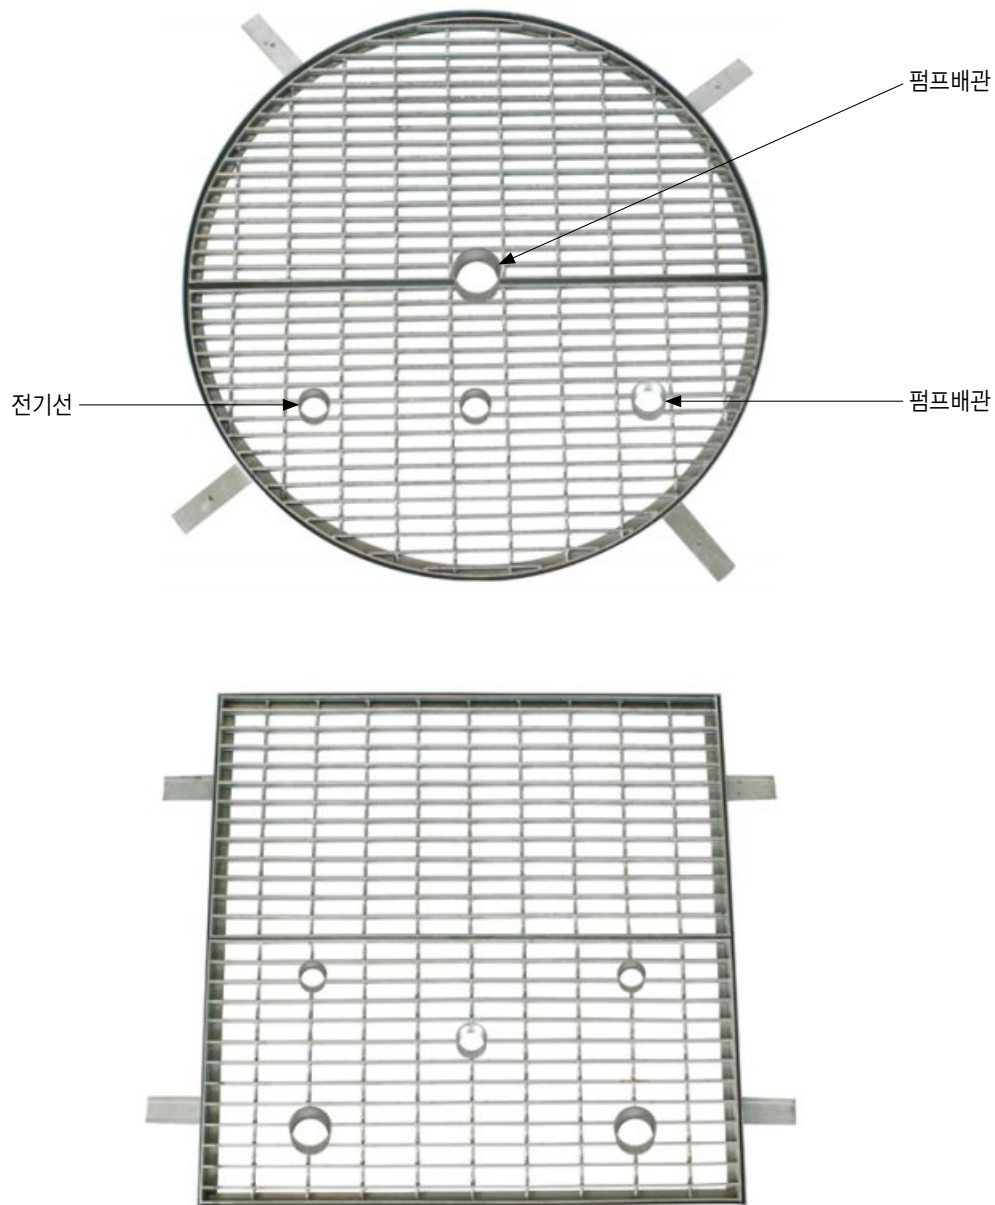

구 분	규 격 (L)	PVC용 슬리브 내경 (W/2)	비 고
보일러실	1,600×1,600	800	중앙난방
중간기계실, 열교환실	1,300×1,300	650	중앙, 지역난방
주민복지관	1,000×1,000	500	개별난방
펌프실	1,200×1,200	600	중앙, 지역, 개별
펌프실	Ø1,100(Ø980)	540 (490)	중앙, 지역, 개별

- 앵글프레임 : 40×40×5T×32H
- 용융아연도금, 양카 수직 (수평) 부착

편심FD

편심FD(일반)




- 트랩 상부가 슬라이딩, 편심회전하므로 완벽한 타일 마감 가능
- 방취 구조 : 방동배수트랩식, 봉수식
- 거름망의 분리로 청소가 용이
- 최대 편심량 : A형 편심-중심에서 약 30mm
B형 편심-중심에서 약 50~55mm

편심FD(종합)



이중배관용(PB 20A) 특허등록 : 제10-2248469호

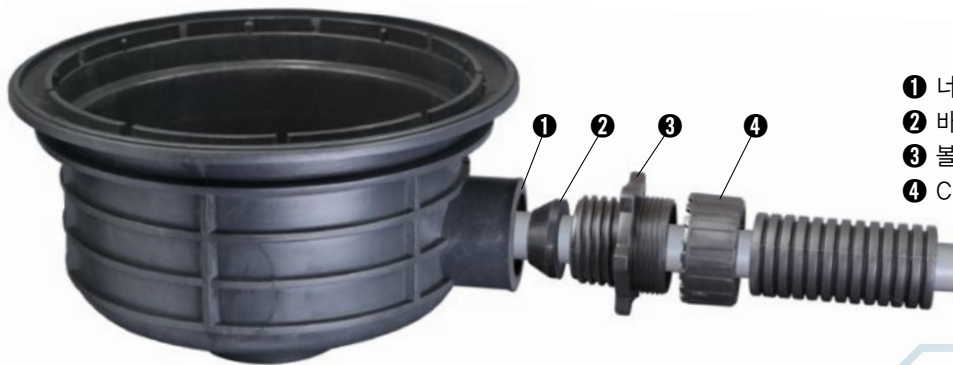

- 1 너트 (매립)
- 2 바킹
- 3 볼트
- 4 CD콘넥타 캡 (28mm)

편심FD 가락지(5전 / 3전)





편심FD 방수뚜껑



방수속마개



스폰지

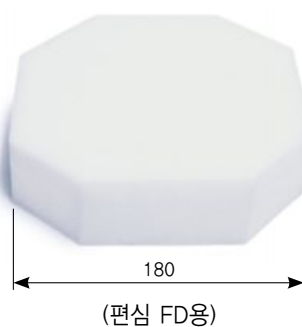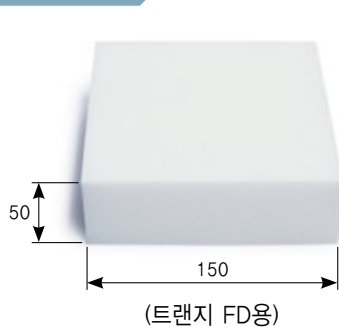

편심FD(옆출구)


• 옆출구



• 2구 90°



• 2구 180°



볼텍스(발코니 배수)

• 바닥용



• 세탁용



• 종합형
(이중배관용 PB 20A)



- 파이프 종류 : VG2, 이중관
- 파이프 규격 : Ø100, Ø75
- 규격(D×H) : Ø100×150, 180, 200
Ø75×150, 180, 200
- 높이 조절은 3전 유니소켓으로 가능
- 재질 : 스테레스스틸, ABS, 합성수지
- 상판 규격(W1×W2)
(Ø100)300×200mm
(Ø75)300×200mm
- 트랩 구조 : 방동배수트랩, 봉수트랩(바닥, 세탁 겸용)



- ① 너트 (매립)
- ② 바킹
- ③ 볼트
- ④ CD콘넥타 캡 (28mm)

※1구 / 2구(좌·우) / 3구

발코니 우수드레인



- 사각 타일형으로 마감처리가 깔끔 함
- 낙하유수를 관벽으로 유도하여 배수소음 감소
- 재질 : 코프렌
- 규격 : Ø75, Ø100 (H150, 180, 200)
- 높이 조절은 이음링으로 가능
- 높이 조절형으로 배관 고정 불필요



• 슬리브



• 타일면 바닥 사각



• 천정 마감 링



• 배수망



• 망 커버



• 우수망

배수 · 통기관 · 입상관드레인



천정링

PVC파이프

입상드레인 볼트 / 너트

바닥사각

후렌지 / 높이조절링

입상드레인 하부

- 규격 : Ø50 / Ø75 / Ø100
(H 150, 180, 210)

관통슬리브

관통슬리브



하부가락지(3전)




내화용 관통슬리브

내화충전재 지지용 턱



관통슬리브(내화용) 단면도

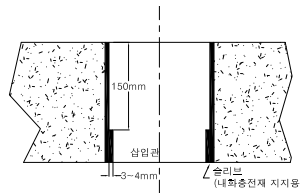

유의사항


1. 삽입관 두께 : 3~4mm
2. 삽입관 깊이 : 슬리브 상부 150mm 지점으로 부터 25mm 이상
3. 삽입된 관이 탈락되지 않는 제품일 것

※ 내부에 지지용 턱을 부착하여 내화충전재의 탈락을 방지

관통슬리브

규격	내경	높이 (H)						하부가락지 3전
		150	180	200	210	250	300	
Ø25	26mm	●						
Ø40	48mm	●	●	●				●
Ø50	66mm	●	●	●		●	●	●
Ø75	95mm	●	●	●	●	●	●	●
Ø100	118mm	●	●	●	●	●	●	●
Ø125	151mm	●	●	●	●	●	●	●
Ø150	173mm	●	●	●	●	●	●	●
Ø200	230mm	●	●	●	●	●	●	●
Ø250	270mm	●	●	●	●	●	●	
Ø300	325mm	●	●	●	●	●	●	

옹벽관통슬리브



가락지
(5전)

호칭경(내경)


40A(42), 50A(50), 65A(65), 80A(86)
100A(104), 125A(130), 150A(150)



트랜지 FD




| 트랜지 FD 하부 사용시

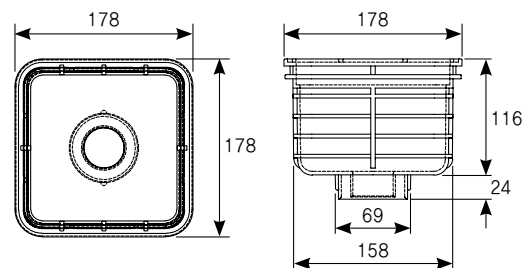

하부사양

- 파이프 규격 : Ø50
- 높이 : 150, 180, 210
- 가락지 : 3전



| 특허등록 : 제10-2284577호

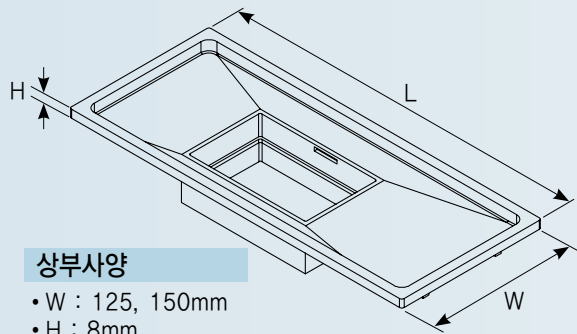



상부사양

- W : 125, 150mm
- H : 8mm
- L : 300mm
- 몸체 : SUS+ABS
- 커버 : SUS

※앞/뒤, 좌/우 5cm 편심 이동 가능

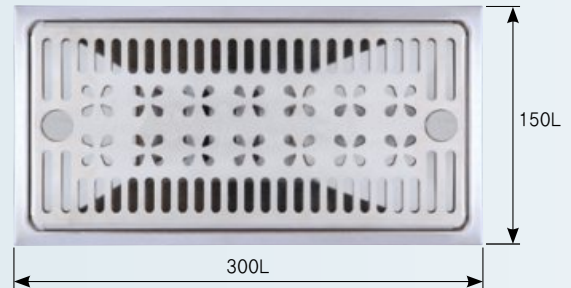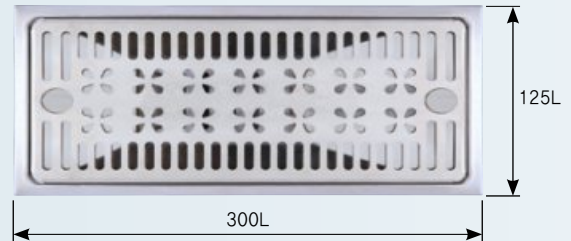

| 편심 FD 하부 사용시

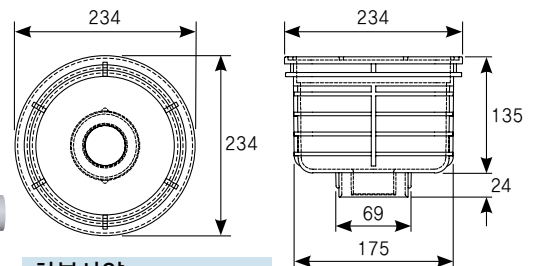

하부사양


- 파이프 규격 : Ø50
- 높이 : 150, 180, 210
- 가락지 : 3전 / 5전

성형슬리브



규격	내경	높이 (H)				가락지 3전
		H150	H180	H200	H250	
양변기	Ø100mm	●	●	●		●
소재싱크	Ø75mm	●	●	●		●
싱크	Ø50mm	●	●	●	●	●
욕조	Ø40mm	●	●	●	●	●
세면기	Ø35mm	●	●	●	●	●
세면기	Ø35×Ø50mm		●	●		●

가스입상관슬리브

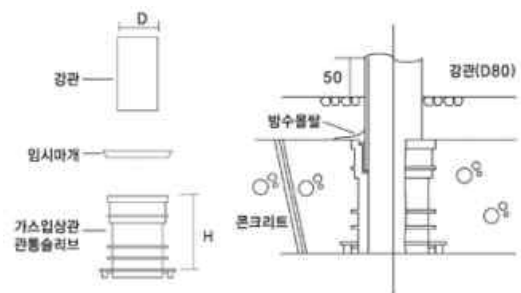

제 원				
규격	내경	높이 (H)		
		150	180	200
Ø65	76.3mm	●	●	●
Ø80	89.1mm	●	●	●
Ø100	114.3mm	●	●	●

옥외 살수전함 마감커버(SUS)

• 규격 : 200×250×200, 250, 300(W)



지수판슬리브 (강관, 동관, 스텐레스관)

| 디자인등록 : 제30-0567258호

| ID캡 (강관용, SUS관, 동관용)

• 규격 : 50A ~ 500A 까지



| 지수판슬리브, 관통슬리브

• 규격 : Ø25~300 Pipe Size and Dimensions
L : 195, 245, 295, 345, 395~Free size



인서트 플레이트 양카플레이트



• 6T, 9T, 12T×Ø12 환봉
• 6T×150×150
• 9T×200×200

• 9T×120×120
• SUS 9T×200×200

■ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제 49호 서식]



품질검사 성적서

시료명(생산국) : 편심FD Ø50 (대한민국)
 시료 채취 장소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)
 성과 이용 목적 : 품질관리용
 공 사 명 : -
 발 주 자 : -
 시 공 자 : -
 의뢰인 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)
 김 영 창
 국가중요시설 : 해당사항없음

접수번호 : KCM23-04446
 접수일자 : 2023년 03월 22일
 시료채취일 : 2023년 03월 21일
 생산자 : 통일에스엔에스(주)
 재고량 : -
 시료채취자 : 자재부
 김 영 창
 참관자 : 자재부
 김 영 창

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과			책임기술인			시험검사자	
			S ₁	S ₂	S ₃	자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	압축파괴성상 (4 900 N)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	이상없음	이상없음	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영	정근영	김명경	김명경
2	봉수길이 (mm)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	68.0	67.7	67.9					
3	배수능력 (ℓ/min)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	89	92	91					

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

한국건설자재시험연구원

(건설엔지니어링사업자)

2023년 06월 08일

원 장 임 동



TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977
 주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

비 고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국적으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유 의 사 항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

(1/1)

A4(210 × 297)

KCMIC 한국건설자재시험연구원

■ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제 49호 서식]



품질검사 성적서

시료명(생산국) : 일체형FD Ø100 (대한민국)	접 수 번 호 : KCM23-04448
시료 채취 장소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)	접 수 일 자 : 2023년 03월 22일
성과 이용 목적 : 품질관리용	시료채취일 : 2023년 03월 21일
공 사 명 : -	생 산 자 : 통일에스엔에스(주)
발 주 자 : -	재 고 땅 : -
시 공 자 : -	시료채취자 : 자재부
의 외 인 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)	김 영 창
김 영 창	참 관 자 : 자재부
국가중요시설 : 해당사항없음	김 영 창

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과			책임기술인			시험검사자	
			S ₁	S ₂	S ₃	자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	압축파괴성상 (4 900 N)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	이상없음	이상없음	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영	정근영	김명걸	김명걸
2	봉수길이 (mm)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	67.4	67.9	67.6					
3	배수능력 (ℓ/min)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	101	97	98					

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

2023년 06월 08일

한국건설자재시험연구원

(건설엔지니어링사업자)

원 장 임 동



TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977
주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

비 고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국적으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유 의 사 항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

(1/1)

A4(210 × 297)

KCMIC 한국건설자재시험연구원

■ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제 49호 서식]



품질검사 성적서

시료명(생산국) : 트랜지FD Ø50(150×300) (대한민국)

시료 채취 장소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)

성과 이용 목적 : 품질관리용

공 사 명 : -

발 주 자 : -

시 공 자 : -

의뢰인 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)

김영창

국가중요시설 : 해당사항없음

접수번호 : KCM23-04447

접수일자 : 2023년 03월 22일

시료채취일 : 2023년 03월 21일

생 산 자 : 통일에스앤에스(주)

재 고 량 : -

시료채취자 : 자재부

김영창

참 관 자 : 자재부

김영창

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과			책임기술인			시험검사자	
			S ₁	S ₂	S ₃	자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	압축파괴성상 (4 900 N)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	이상없음	이상없음	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영	정근영	김명철	김명철

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

한국건설자재시험연구원

(건설엔지니어링사업자)

2023년 06월 08일

원 장 임 동



TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

비 고

1. 국가중요시설 어부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국적으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유 의 사 항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

(1/1)

A4(210 × 297)

KCMIC 한국건설자재시험연구원

■ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제 49호 서식]



품질검사 성적서

시료명 (생산국) : 발코니드레인 Ø100 (대한민국)
 시료 채취 장소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)
 성과 이용 목적 : 품질관리용
 공 사 명 : -
 발 주 자 : -
 시 공 자 : -
 의 퇴 인 : 대전광역시 대덕구 대전로 1024(오정동)
 김 영 창
 국가중요시설 : 해당사항없음

접 수 번 호 : KCM23-04445
 접 수 일 자 : 2023년 03월 22일
 시료채취일 : 2023년 03월 21일
 생 산 자 : 통일에스엔에스(주)
 재 고 량 : -
 시료채취자 : 자체부
 김 영 창
 참 관 자 : 자체부
 김 영 창

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과			책임기술인			시험검사자	
			S ₁	S ₂	S ₃	자격종목및번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	압축파괴성상 (4 900 N)	LHCS 31 30 25 05 : 2020	이상없음	이상없음	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영	정근영	김명경	김명경

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

2023년 06월 08일

한국건설자재시험연구원

(건설엔지니어링사업자)

원 장 임 동



TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977
 주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

비 고

1. 국가중요시설 어부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국적으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유 의 사 항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

(1/1)

A4(210 × 297)

KCMIC 한국건설자재시험연구원

기타 자재

방수슬리브 (화장실 난방 코일용)



- 규격 : X-L관, PB관

PVC활자금

- 디자인 등록 : 제30-0503215, 6호



- 동관 : 15A, 20A 용
- X.L관 : 15A 용
- PVC관 : 35A ~ 150A 용



벤트망 8메쉬




- 규격 : 50A, 75A, 100A (PVC / SUS 파이프 용)
- 재질 : ABS / SUS, 8메쉬

Model No. **TSS500**
싱크배관 고정 클립



| 디자인등록 : 제30-0410584호

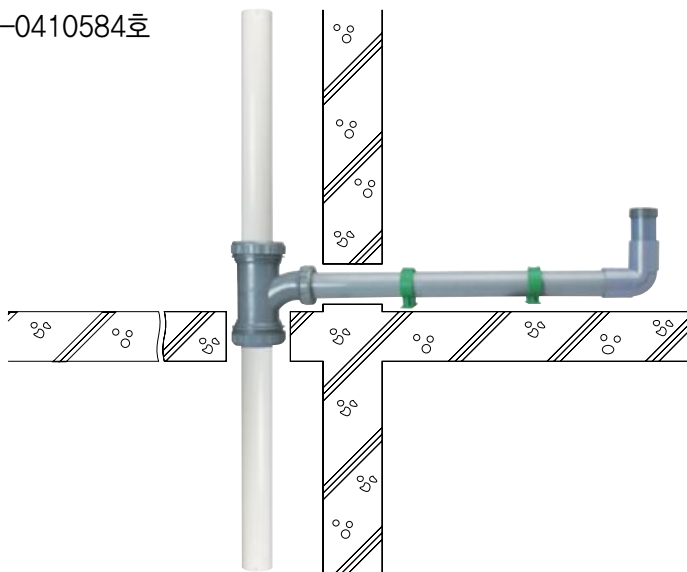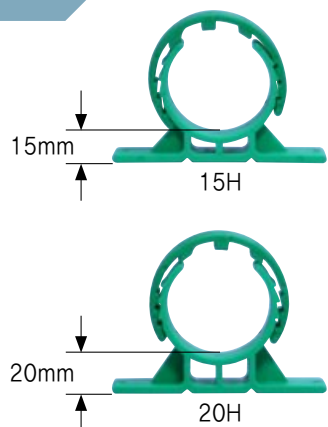

매립 배관받침대
(PVC, 강관용)

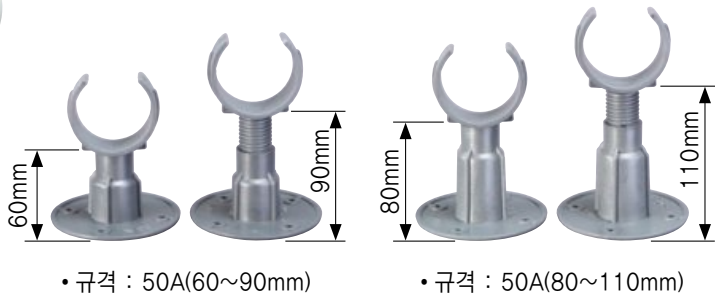


싱크 멀티트랩

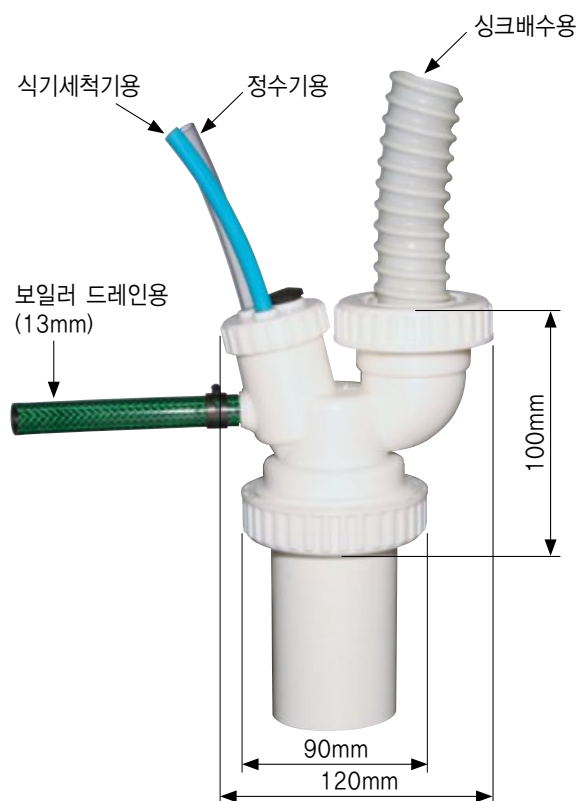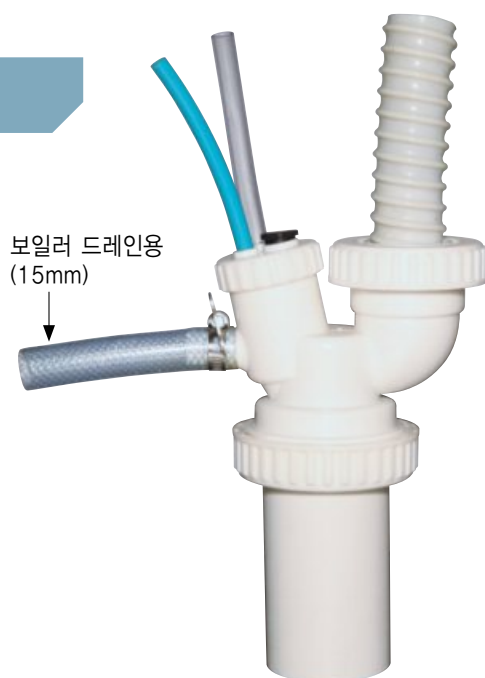

Floor, Roof Drain (바닥용, 옥상용 드레인)

FD-310 (이중육가)

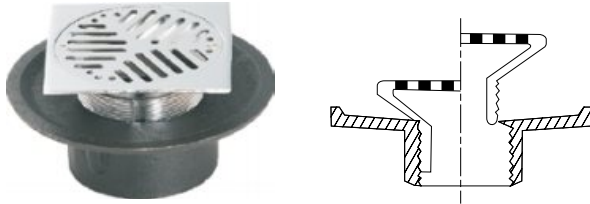


• 규격 : Pipe Size - 50°, 75°, 100°, 125°, 150°

FD-350 (GMP육가)



• 규격 : Pipe Size - 50°, 75°, 100°

FD-330 (봉수육가)

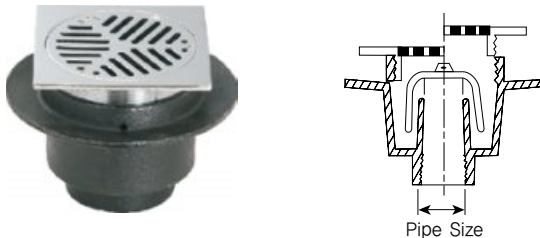


• 규격 : Pipe Size - 50°, 75°, 100°

FD-300 (배수금구)



• 규격 : Pipe Size - 50°, 75°, 100°

FD-660 (주철재 벽체 드레인 : PVC관용)

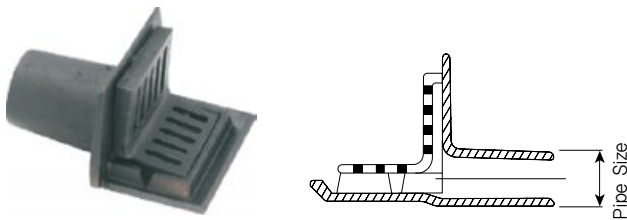


• 규격 : Pipe Size - 75°, 100°, 125°, 150°, 200°

RD-610 (PVC관용 루프드레인)




• 규격 : Pipe Size - 75°, 100°

PD-661 (주철재 강관용 코너드레인)

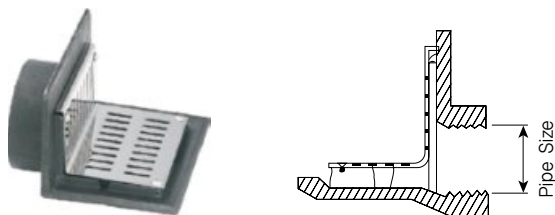

• 규격 : Pipe Size - 50°, 75°, 100°, 125°, 150°, 200°

RD-620 (강관용 루프드레인)

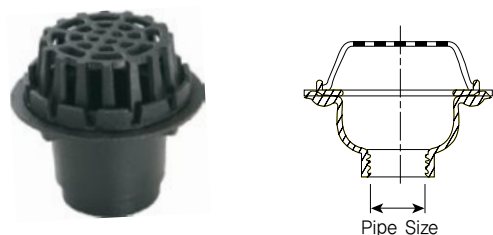

• 규격 : Pipe Size - 50°, 75°, 100°, 125°, 150°



미니벤트 / 맥시벤트


| STUDOR

- 1970년대초 세계최초로 통기밸브(AAV)를 발명하여 실용화 하였으며 현재까지 30년 넘게 관련기술 개발에 전념하여 독창적인 제품과 탁월한 기술력으로 전 세계의 오·배수 시스템을 선도 하고 있습니다.


| 통기밸브(AAV)

- Mini-Vent와 Maxi-Vent는 건물내부의 통기 배관을 대신 할 수 있는 제품으로 지붕 관통, 천정내부 간섭, 천정고, 건물의 외관 등 통기배관과 관련된 모든 문제를 해결할 수 있습니다.

미니벤트

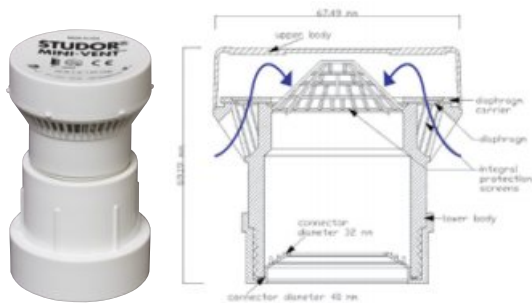


맥시벤트

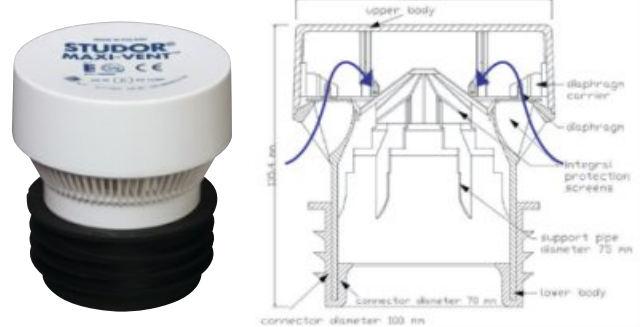




SHC500-A
(강관 양카 슈)

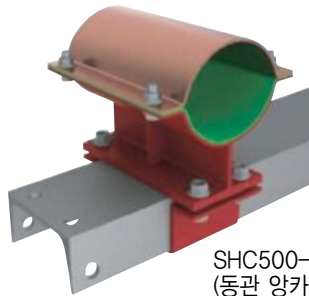

SHC500-B
(동관 양카 슈)

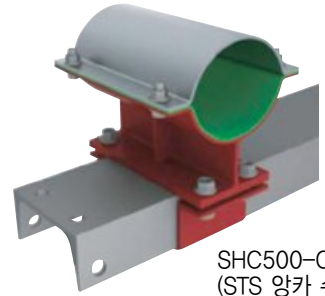

SHC500-C
(STS 양카 슈)



SH-110-4 (SU, SR 용 절연 행거)



SH88 (우레탄 블럭 슈)




SH400-1 (성화 보온 슈)



SH-77-1 (원터치 행거)




SH350 (우레탄 슈)

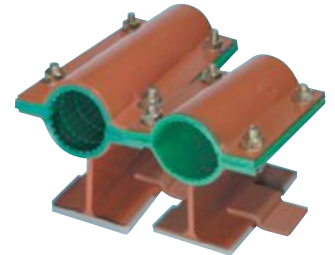


SH300/SH300-1 (성화 보온 슈)



SH130-1 (스테인레스 단축 행거)

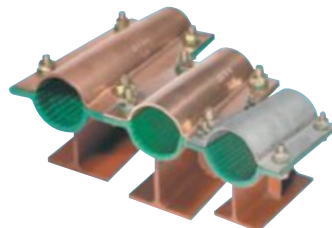

SH330-2 (양카 슈)

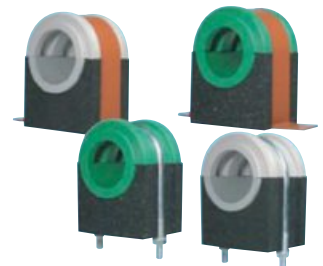


SH500 (라바 블럭 슈)



SH110-3 (특수 PVC 튜브 행거)



SH340/SH340-1(강관용 슈)

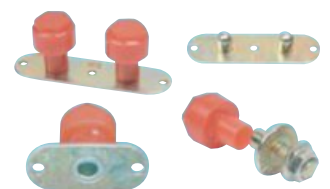

SH540-1/SH540/SH550
(알루미늄판 인서트)



SH300 (입상관 절연 U-Bolt)



SH500-1 (라바 블럭 슈-시스템 배관용)



SH300-4 (신형 절연 U-Bolt)

| 2022년도 납품실적서

No.	시 행 사	시공업체	현 장 명	세 대 수
1	한국토지주택공사	신동아건설	세종6-3M 2BL	1,000
2	한국토지주택공사	금성백조	세종6-4UR 2BL	600
3	한국토지주택공사	극동건설	세종4-1M 4BL	1,032
4	한국토지주택공사	에스지씨이테크	남원주 역세권 A-6BL	435
5	한국토지주택공사	동문건설	원주태장2 A-1BL	690
6	한국토지주택공사	동부건설	아산탕정2 A-9BL	884
7	한국토지주택공사	서해종합건설	청주산단 1.2행복주택	552
8	한국토지주택공사	대창건설	청양교월마을정미	180
9	한국토지주택공사	대일건설	영동부용고령자복지주택	208
10	한국토지주택공사	대보건설	양산사송 A-4BL	1,156
11	한국토지주택공사	KR산업	의왕초평 A-3BL	981
12	건설사 자체공사	GS건설	계룡자이	600
13	건설사 자체공사	현대건설	힐스테이트대전스카이	1,116
14	건설사 자체공사	현대엔지니어링	도안힐스테이트2차	516
15	건설사 자체공사	코오롱건설	대전하늘채스카이엔1차	998
16	건설사 자체공사	코오롱건설	대전하늘채스카이엔2차	743
17	건설사 자체공사	계룡건설산업	동탄제로에너지	332
18	건설사 자체공사	현대건설	갑천1트리플시티	358
19	건설사 자체공사	대원건설	증평송산대원칸타빌	330
20	건설사 자체공사	동부건설	당진센트레빌르네블루1차	1,147
21	건설사 자체공사	현대산업개발	수원센트럴아이파크자이	1,523
22	건설사 자체공사	원건설	탐동힐데스하임	1,371
23	건설사 자체공사	금성백조	광주수완예미지	612
24	건설사 자체공사	대광건설	봉산동대광로제비앙	816
25	건설사 자체공사	금성백조	인천검단예미지2차	1,229
26	건설사 자체공사	남양건설	순창남양휴튼	378
27	건설사 자체공사	제일건설	남원오투그란데	449
28	건설사 자체공사	KR산업	인천검단리슈빌	349
29	건설사 자체공사	대원건설	보령명천대원카타빌	420
30	건설사 자체공사	대원건설	아산대원칸타빌	299

상기명 현장에 저희 통일에스앤에스(주)에서
생산하는 고강도지수판스리브를 납품하였음을
확인합니다.

| 상 호 통일에스앤에스(주)
| 주 소 대전광역시 대덕구 오정동 474-3
| 대표이사 전 추 길



수도메타 보온덮개
| 특허 제10-0943461호



New solution for comfortable
housing life.

통일에스앤에스(주)

대전광역시 대덕구 오정동 474-3번지

Tel. 042-621-2680

Fax. 042-621-2681